马里兰州氡气潜势分区

Maryland | EPA 分区，1993 年建立；不是实时实测浓度

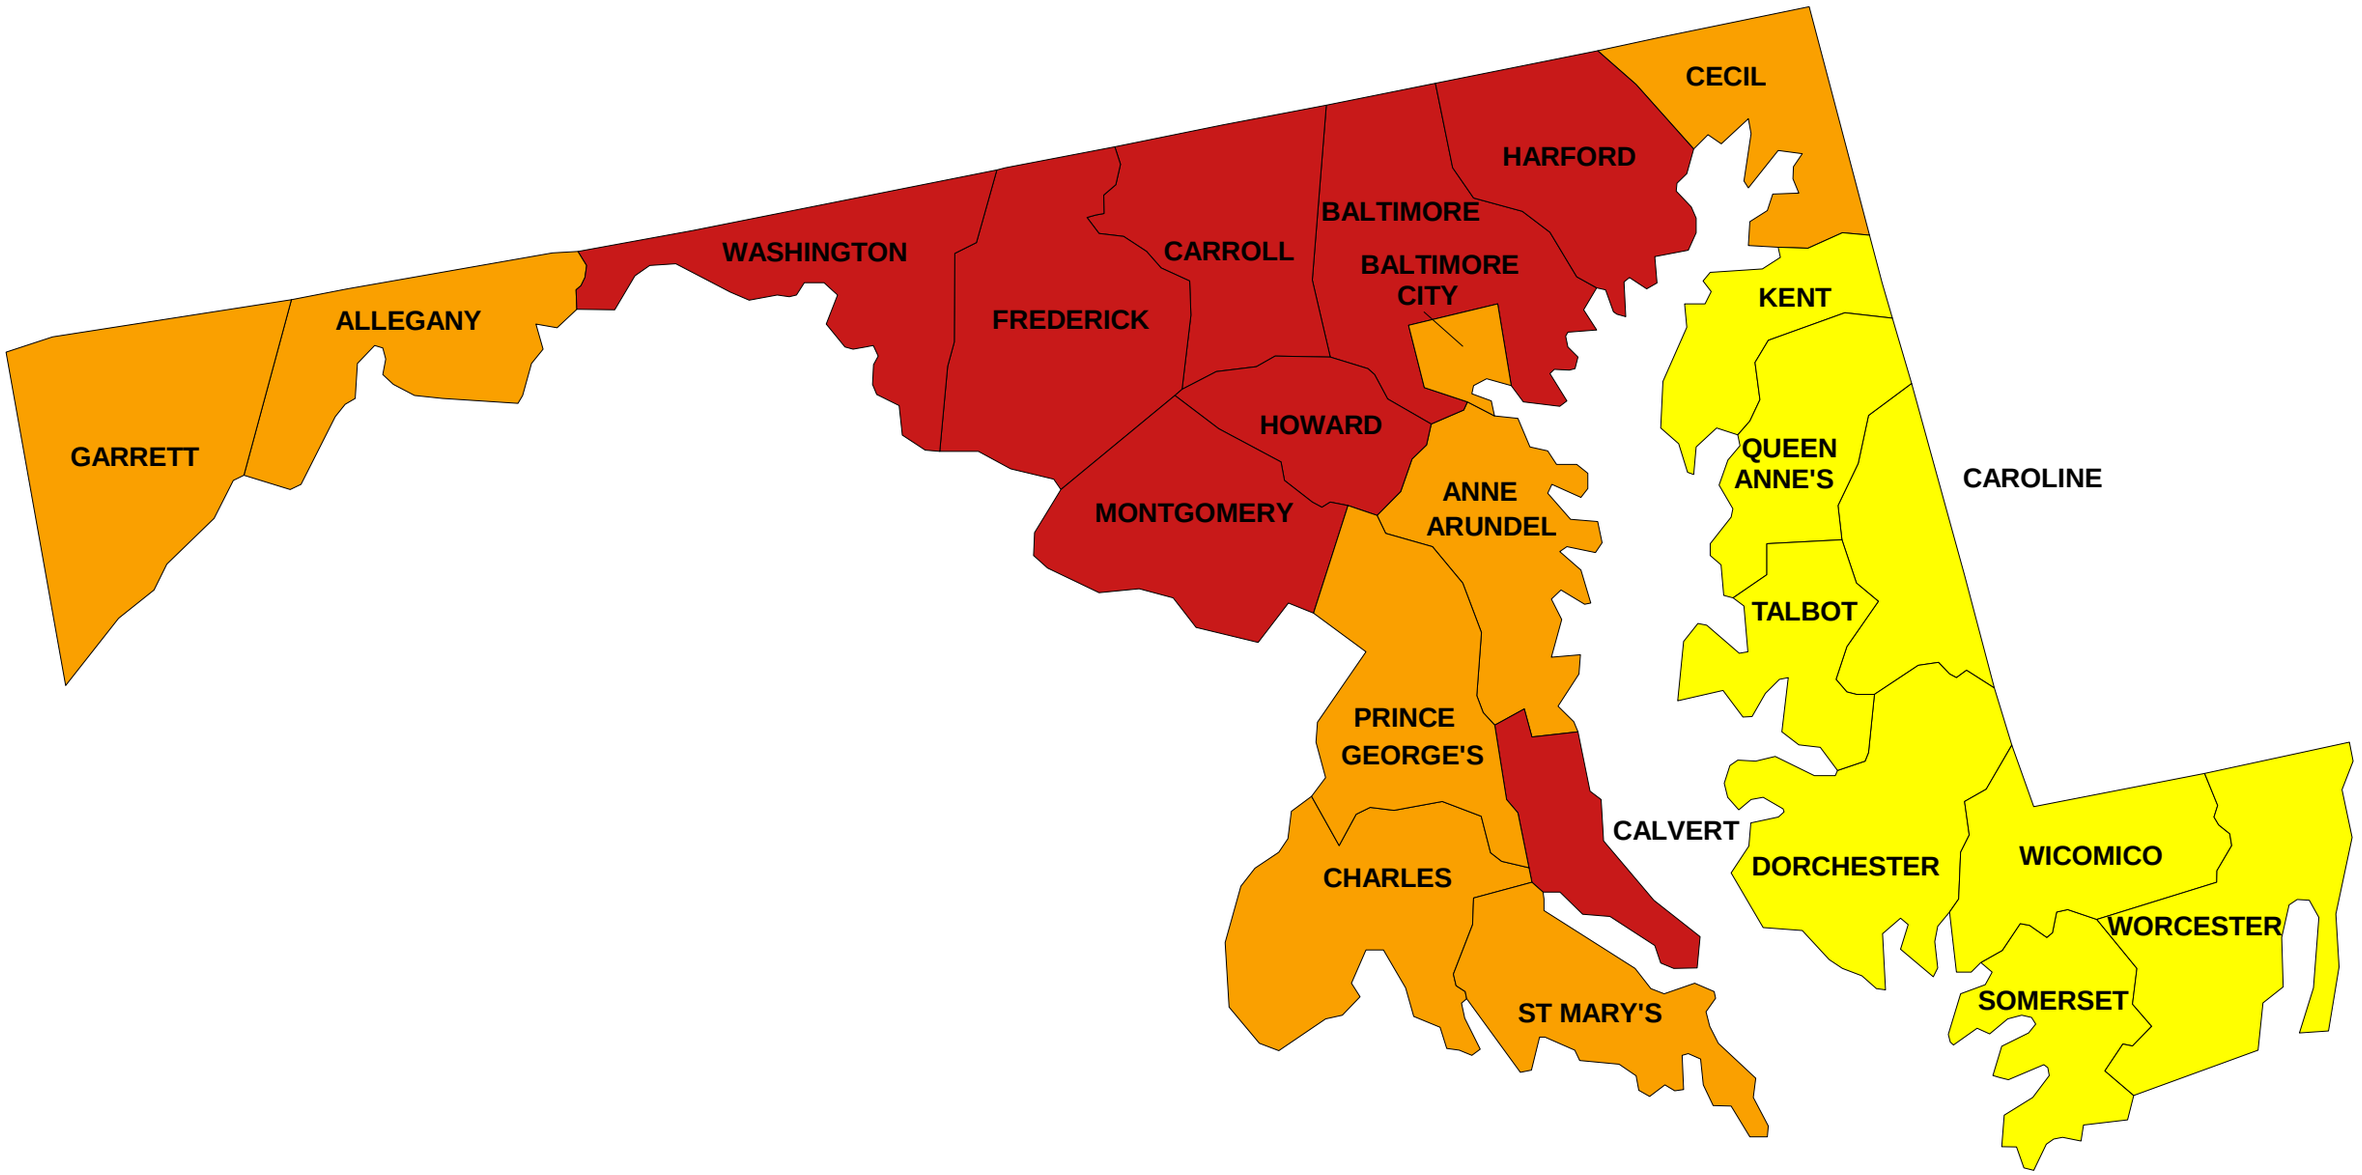

图例：各区预测的平均室内筛查水平

- Zone 1 · 较高潜势
  > 4 pCi/L
- Zone 2 · 中等潜势
  2–4 pCi/L
- Zone 3 · 较低潜势
  < 2 pCi/L

任何分区都可能有超标房屋。判断自家氡气水平，仍须实际检测。

来源：U.S. EPA · Map of Radon Zones | 官方地图配中文说明 | 资料核对：2026-11-14

www.epa.gov/radon/epa-map-radon-zones

弗吉尼亚州氡气潜势分区

Virginia | EPA 分区，1993 年建立；不是实时实测浓度

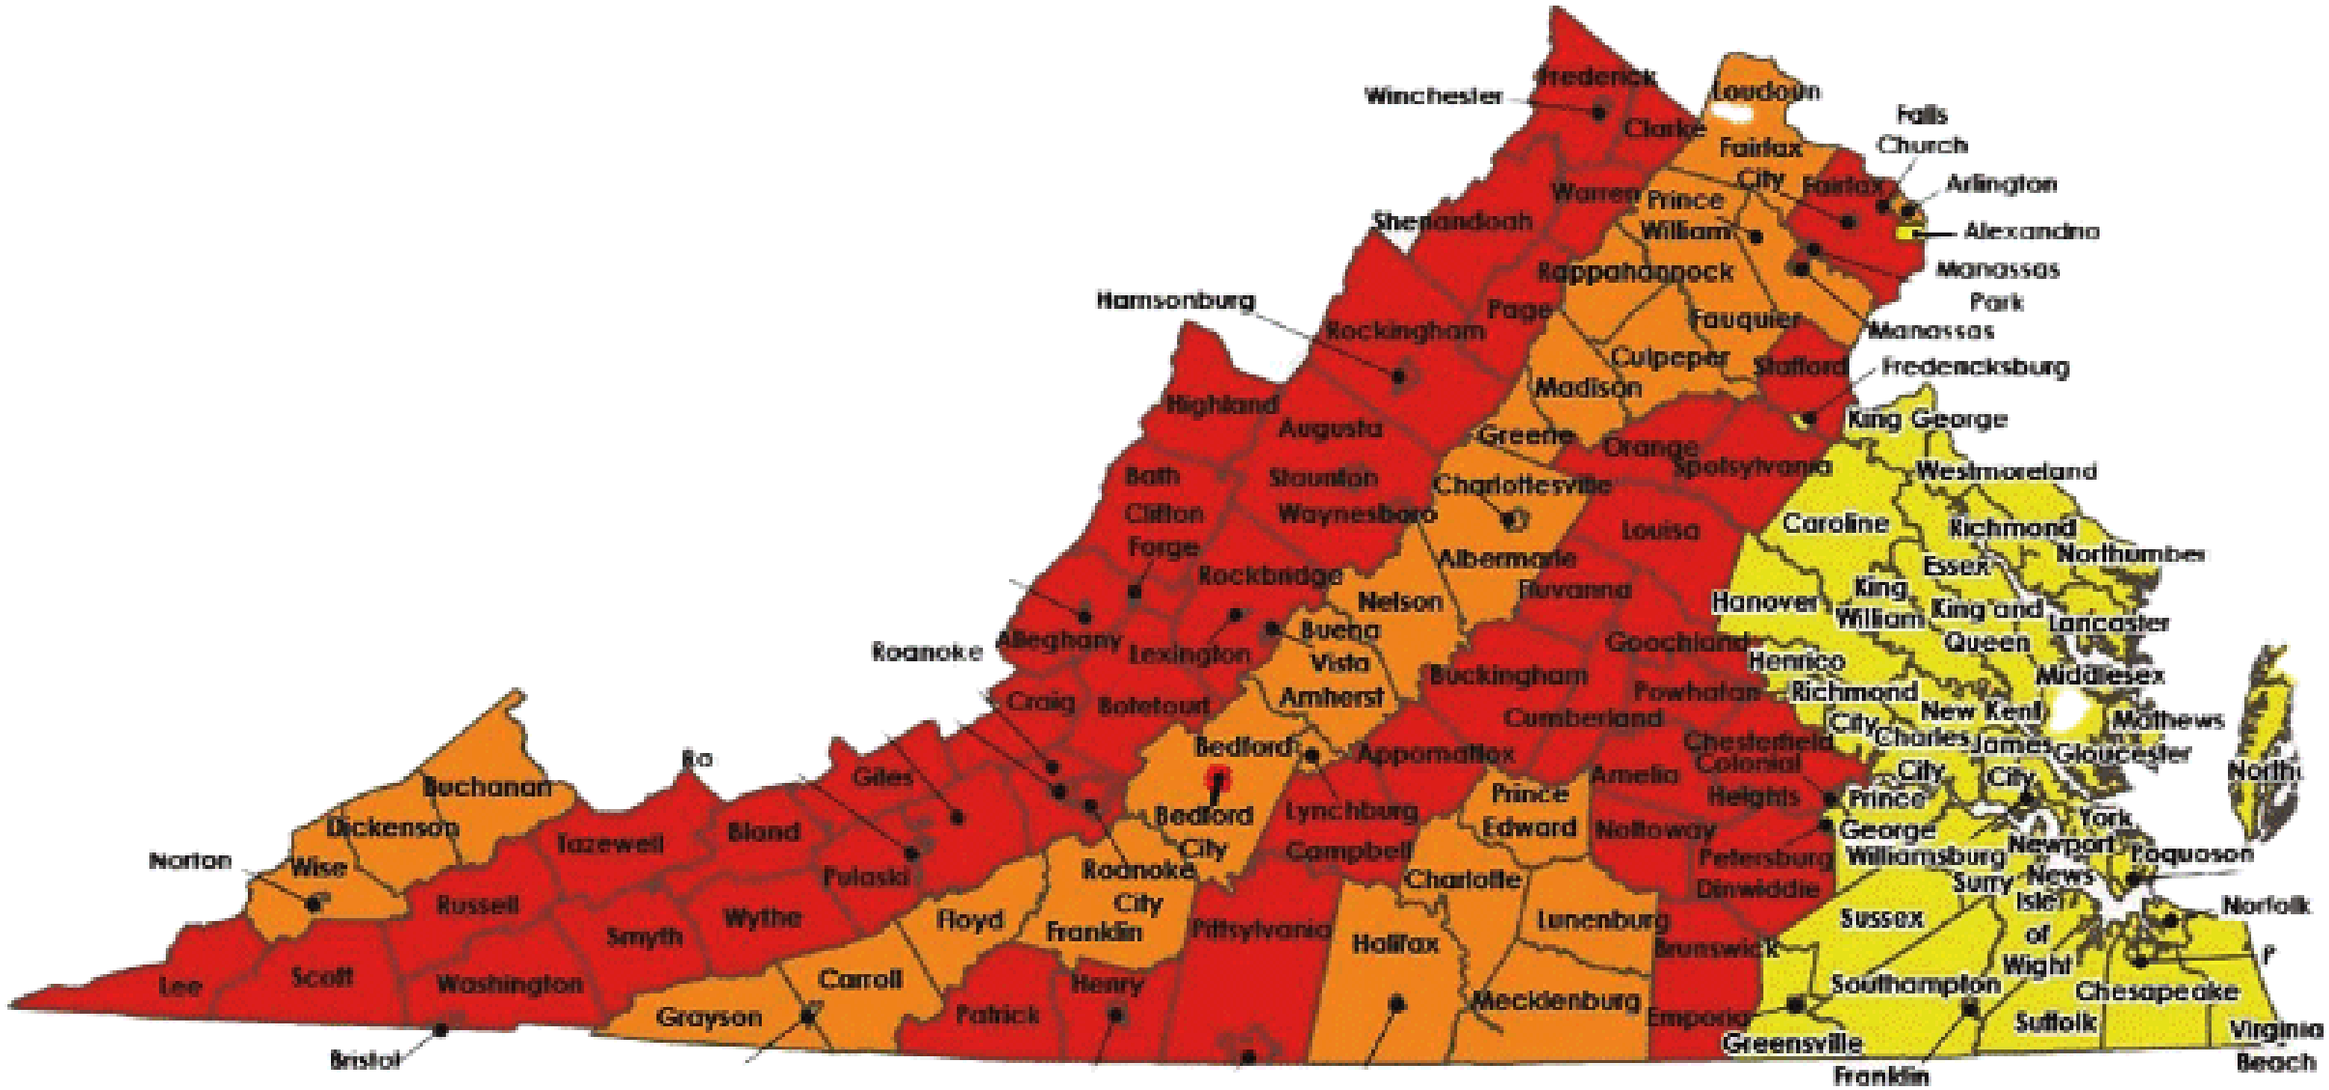

图例：各区预测的平均室内筛查水平

- **Zone 1 · 较高潜势**
  > 4 pCi/L
- **Zone 2 · 中等潜势**
  2–4 pCi/L
- **Zone 3 · 较低潜势**
  < 2 pCi/L

任何分区都可能有超标房屋。判断自家氡气水平，仍须实际检测。

来源：U.S. EPA · Map of Radon Zones | 官方地图配中文说明 | 资料核对：2026-11-14

www.epa.gov/radon/epa-map-radon-zones